



Circolare n. 15

Del
30 settembre 2022


**Spettabili
Società
Lega Professionisti Serie A
Loro sedi**


LED E PANNELLI PUBBLICITARI DI BORDOCAMPO

I led e i pannelli (cartellonistica fissa) pubblicitari presenti all'interno degli Stadi di Serie A devono essere conformi alla seguente preliminare indicazione: la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione degli stessi non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori.

Su ogni campo è consentito il posizionamento sul terreno di gioco di massimo due file contigue di led/pannelli, sia lungo le linee laterali che lungo quelle di porta. Nel caso in cui si preveda l'impiego di entrambe le tipologie di spazi pubblicitari, i pannelli dovranno occupare la seconda fila, ovvero quella più distante dal terreno di gioco. È consentita la configurazione di led/pannelli sia in modalità continua (occupando anche gli spazi retrostanti i corner), sia prevedendo un'interruzione in corrispondenza dei corner.

La distanza minima dal terreno di gioco della prima fila deve essere di **almeno 2,5 mt. dalle linee laterali e di almeno 3,5 mt. dalle linee di porta (fig. 1)**. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di 2,5 mt.



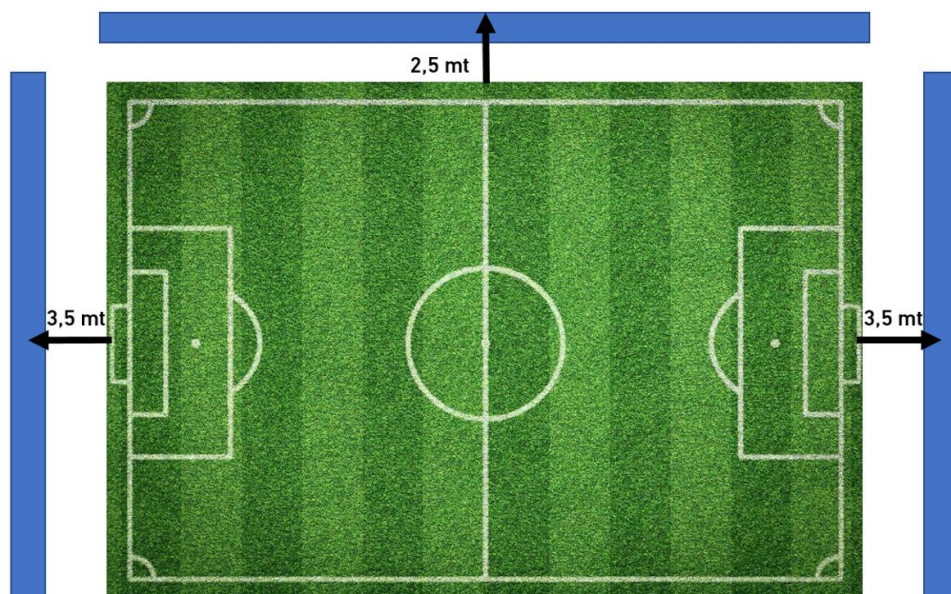

I led/pannelli devono avere un'altezza massima di 1,20 mt. e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti.

Cordiali saluti

Andrea Butti

Head of Competitions & Operations

